


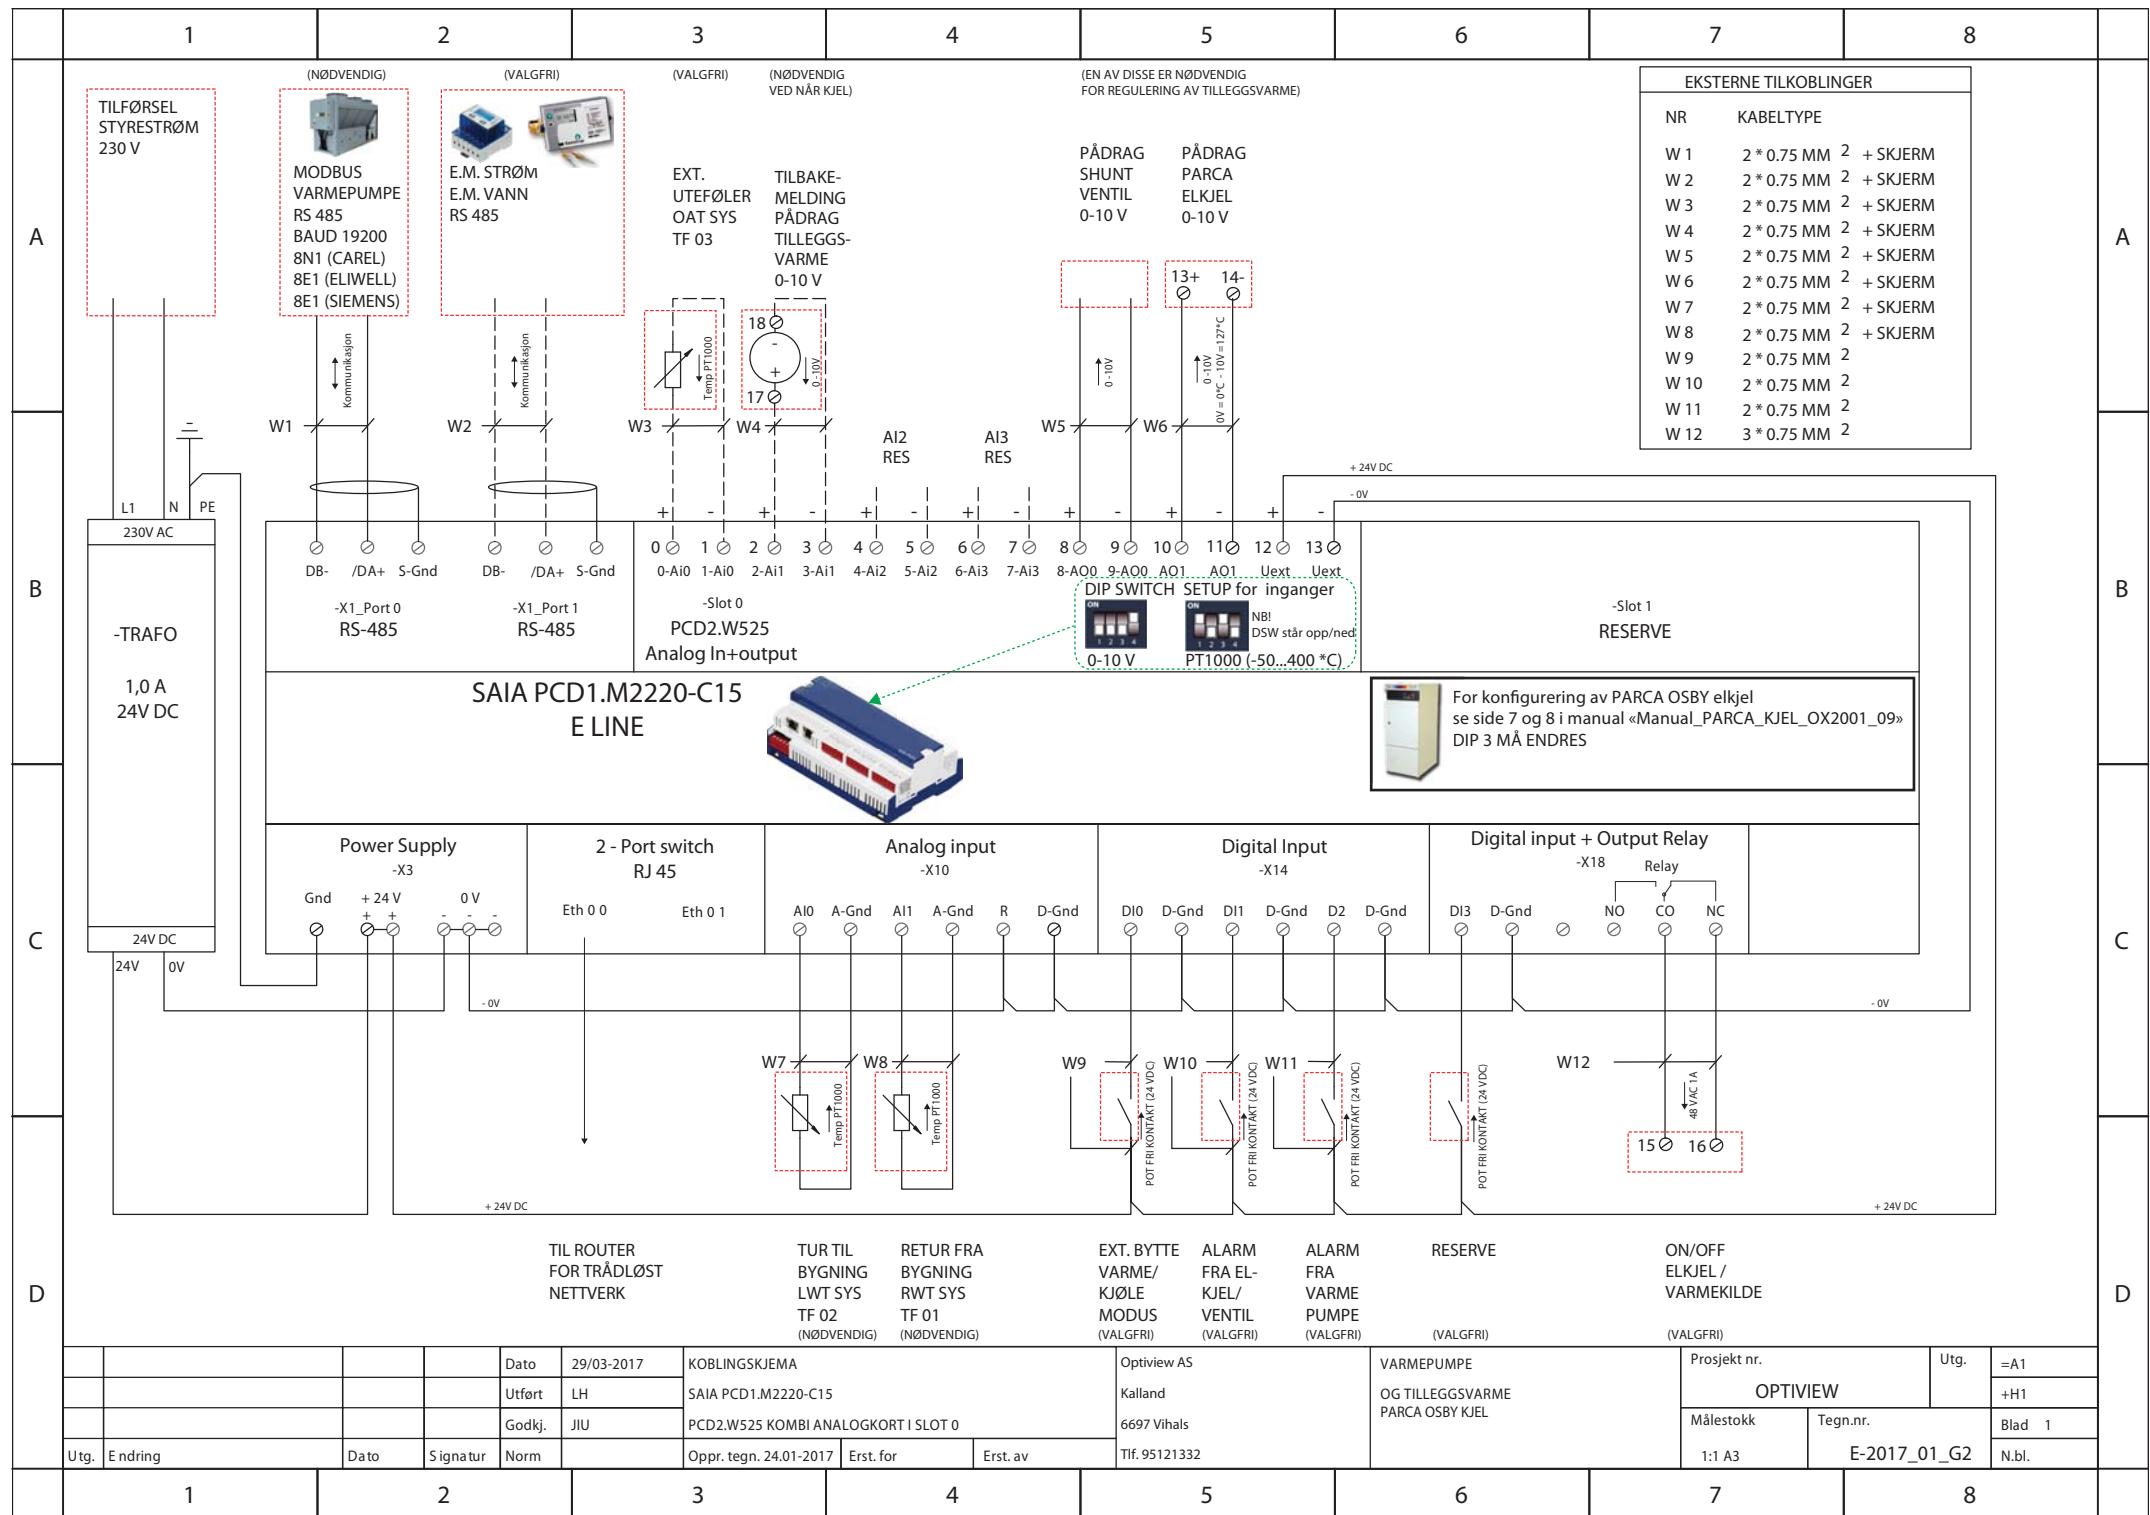

TOPOLOGI

VARMEANLEGG 13:09:01
18.10.17

GJENOMSNITT UTE SISTE 30 m
0.0 °C (0.0 °C)


VARMEPUMPE
ONLINE

ON

DRIFTSMODUS: VARME
ALARMER: Gen. Al
SETPUNKT VP: 40.0 °C
KOMPRESSORER: 0.0 °C
UTETEMPERATUR VP: 0.0 °C
SIRK. PUMPE:

0.0 Bar
0.0 Bar

VARMEPUMPE

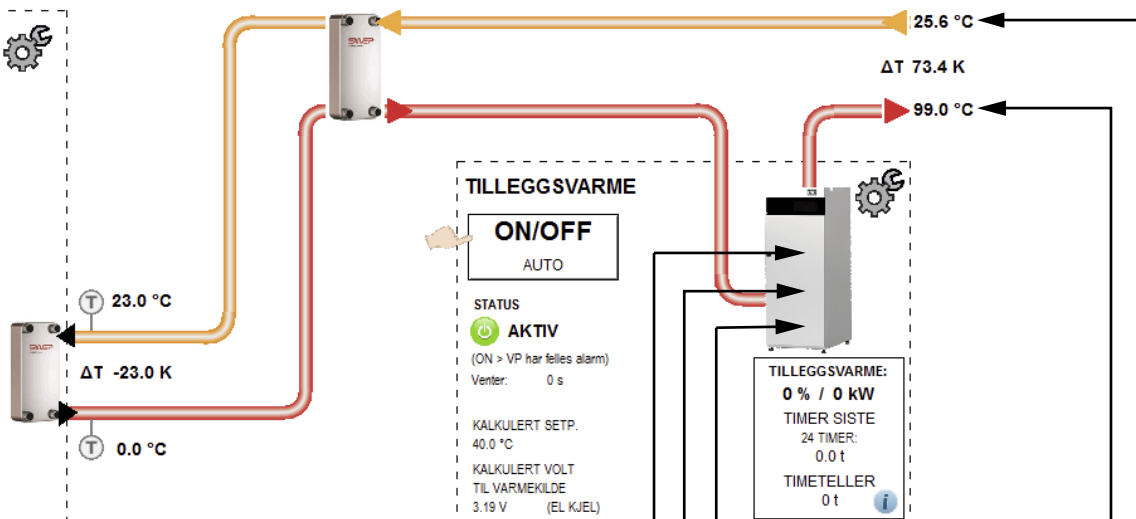

W3 UTEFØLER, PT1000 (DERSOM MONTERT)

W1 MODBUS KOMUNIKASJON VARMEPUMPE

W12 ON/OFF TILLEGGSVARME POTTFRITT SIGNAL

W6 PÅDRAG TILLEGGSVARME 0-10V

W4 TILBAKEMELDING PÅDRAG TILLEGGSVARME 0-10V


W7 TF 01 TUR VARMEANLEGG PT1000

W8 TF 02 RETUR VARMEANLEGG PT 1000

LEVERANSE:



DANFOSS SENSORER:

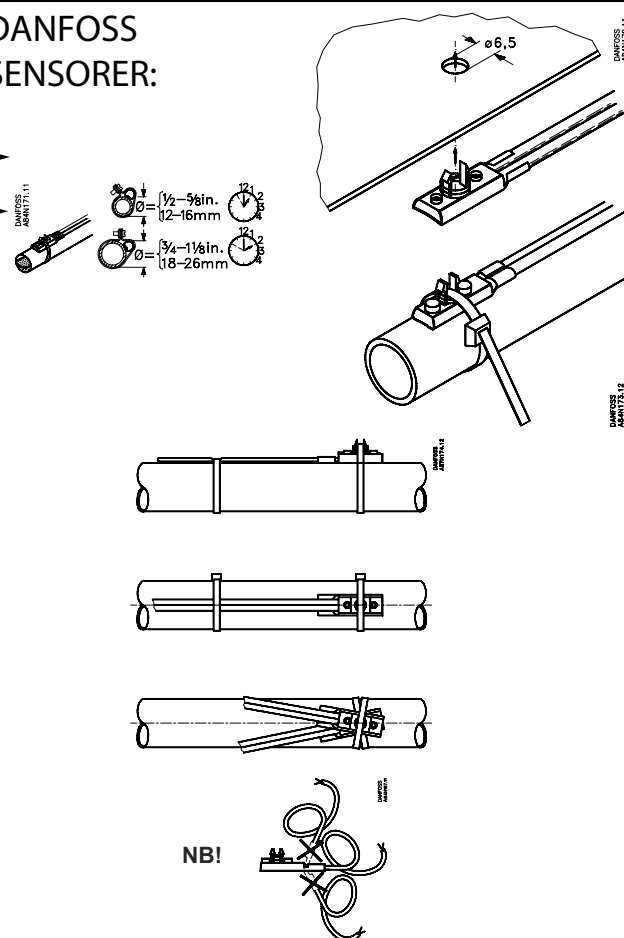

STRØMTILFØRSEL

Strømtilførsel til PLS tilkobles direkte på 230V/24V trafo.

Dersom systemet er utstyrt med Netgear Router må denne ha egen strømtilførsel via medfølgende adapter for stikkontakt.

Dersom systemet er utstyrt med TOSIBOX Router er det ikke nødvendig med egen strømforsyning da denne forskynes av trafo til PLS




WIFI NETTVERK

Dersom WIFI nettverk er montert og aktivert vil det ha følgende navn og passord

ESSID: Optiweb
Passord: Varmepumpe

Tilkobling og visualisering av PLS data gjøres i den forhåndsinstallerte appen SBC MicroBrowser

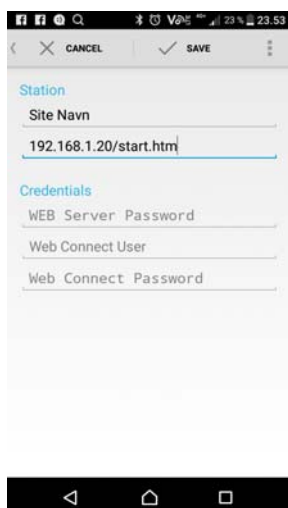

SKINNE FOR NETTBRETT

Aluminiumsskinnen er designet for å henge nettbrett/display på veggen på et godt synlig og praktisk sted.

Nettbrettet må være plassert i nærhet av en stikk kontakt for lading av batteri i nettbrett.

Dersom tilkoblingen til PLS system er ved hjelp av lokalt trådløst nettverk (router montert i PLS boks) kan ikke nettbrettet plasseres utenfor routerens WIFI nettverk



Dersom WIFI nettverk er montert og aktivert vil det ha følgende navn og passord

ESSID: Optiweb
Passord: Varmepumpe

Tilkobling og visualisering av PLS data gjøres i den forhåndsinstallerte appen SBC MicroBrowser

